

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Vítkovice a.s., IČO 28647491

Rok: 2020

Napěťová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	63	11	0,0
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	2,116	99,291	0,0
Délka kabelových vedení [km]	8,200	9,600	0,0
Délka venkovních vedení [km]	0,0	0,0	0,0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2020

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad [-]	Počet vyplacen. náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodrženo				
			[-]	[%]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	3	1	33	0	0	12 000
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	22	0	0	0	0	0
7	Výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	0
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele přenosové, nebo distribuční soustavy	3	0	0	0	0	0
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	0
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	Výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	0
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	0


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2020

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
	SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná	0,00	0,27	0,00	0,00	346,36	0,00	0,00	1 268,73	0,00
z toho porucha za obvyklých povětrnostních podmínek	0,00	0,27	0,00	0,00	346,36	0,00	0,00	1 268,73	0,00
z toho porucha způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho ostatní neplánovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plánovaná	0,00	2,00	0,00	0,00	973,64	0,00	0,00	486,82	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele	0,00	2,27	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	580,73	0,00
Celkem - Systémové ukazatele	0,34			196,22			580,80		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Distributor UCED Vítkovice a.s. nemá zákazníky na hladině velmi vysokého napětí, tedy není vyhotoveno grafické znázornění ukazatelů SAIFI a SAIDI na dané hladině.

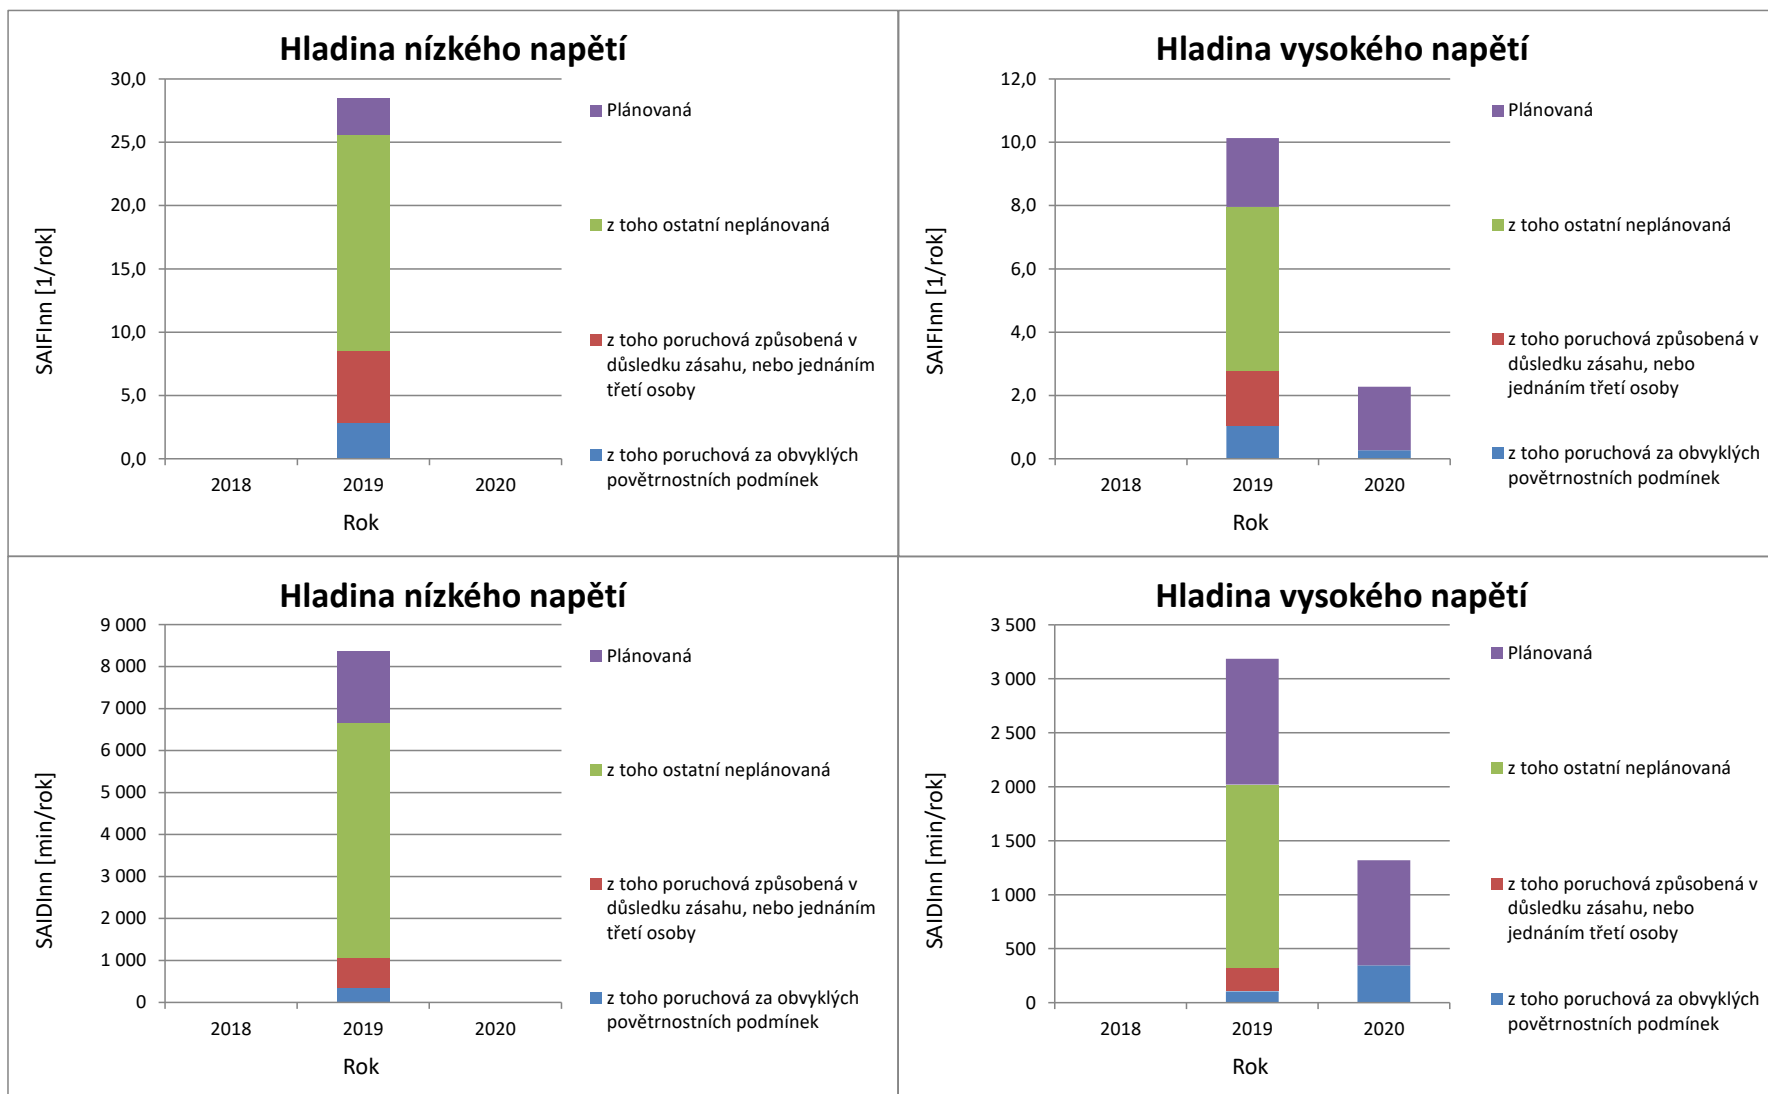

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

V roce 2020 nebyly evidovány žádné poruchy ani plánované bezproudí u zákazníků na hladině NN. Hodnoty SAIFI a SAIDI na hladině NN uvedené v tabulce č. 2 jsou nulové, a proto je i grafické znázornění na hladině NN nulové.