

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Distribuce s.r.o., IČO: 01907786

Rok: 2021

| Napěťová hladina | NN | VN | VVN |
|--|--------|---------|-----|
| Počet zákazníků | 4 182 | 61 | 0,0 |
| Celkové množství distribuované elektřiny [GWh] | 72,730 | 161,040 | 0,0 |
| Délka kabelových vedení [km] | 33,650 | 46,490 | 0,0 |
| Délka venkovních vedení [km] | 0,0 | 0,7 | 0,3 |

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021

| § | Standard | Počet případů | | | Počet vyplacen. náhrad [-] | Počet vyplacen. náhrad [Kč] | Teoretická výše náhrad* [Kč] |
|----|--|---------------|--------------------|-----|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Celkem [-] | Standard nedodržen | | | | |
| | | | [-] | [%] | | | |
| 5 | Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Výměny poškozené pojistky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě | 60 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 000 |
| 12 | Umožnění přenosu, nebo distribuce | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlžení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Předávání údajů o měření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dodržení termínu schůzky se zákazníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.


2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021

| Zahnutá přerušení distribuce elektřiny | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině | | | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině | | | Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině | | |
|---|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| | NN | VN | VVN | NN | VN | VVN | NN | VN | VVN |
| | SAIFI _{NN} | SAIFI _{VN} | SAIFI _{VVN} | SAIDI _{NN} | SAIDI _{VN} | SAIDI _{VVN} | CAIDI _{NN} | CAIDI _{VN} | CAIDI _{VVN} |
| | [1/rok] | | | [min/rok] | | | [min] | | |
| Neplánovaná | 0,25 | 0,64 | 0,00 | 24,06 | 8,62 | 0,00 | 97,02 | 13,49 | 0,00 |
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00 |
| z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho ostatní neplánovaná | 0,20 | 0,64 | 0,00 | 21,41 | 8,62 | 0,00 | 109,80 | 13,49 | 0,00 |
| Plánovaná | 0,54 | 0,05 | | 110,87 | 16,77 | 0,00 | 204,19 | 342,24 | 0,00 |
| Celkem - Hladinové ukazatele | 0,79 | 0,69 | 0,00 | 134,93 | 25,39 | 0,00 | 170,59 | 36,91 | 0,00 |
| Celkem - Systémové ukazatele | 0,79 | | | 133,36 | | | 168,81 | | |

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Distribuce s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 20. 12. 2019. Grafické znázornění tedy začíná rokem 2019. Údaje za rok 2019 jsou však vyplněny za celý rok 2019, neboť UCED Distribuce s.r.o. na základě projektu přeměny účinného ke dni 1.7.2019 pokračovala jako nástupnická společnost v licencovaných činnostech společností Českomoravská energetika s.r.o., IČO 035 31 384, č. licence 121533472, LUDS, s.r.o., IČO 284 58 133, č. licence 121016348, Pražská DS Elektro s.r.o., IČO 278 77 205, č. licence 120907742, oaza-Krupka, a.s., IČO 287 08 121, č. licence 120910642.

Distributor UCED Distribuce s.r.o. nemá zákazníky na hladině velmi vysokého napětí, tedy není vyhotoveno grafické znázornění ukazatelů SAIFI a SAIDI na dané hladině.

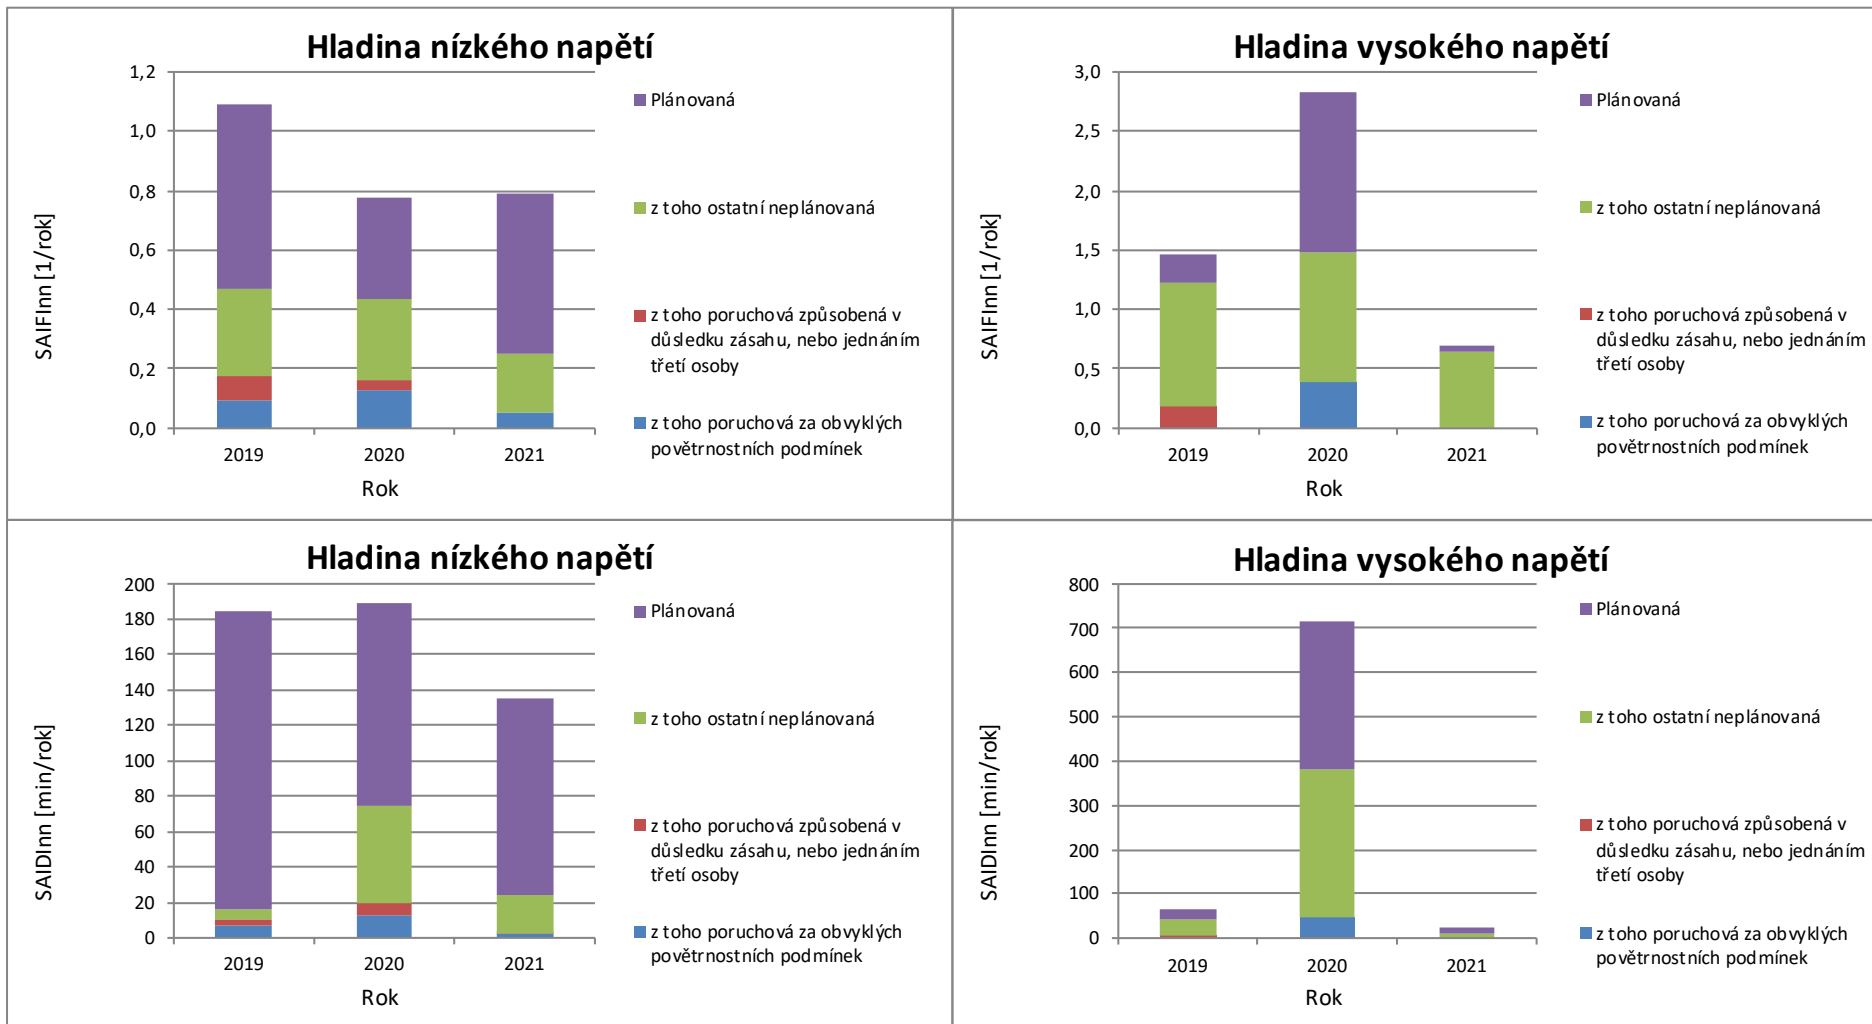

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny