

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Distribuce II s.r.o., IČO 08531714

Rok: 2021

Napěťová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	386	5	0,0
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	3,670	12,200	0,0
Délka kabelových vedení [km]	0,810	1,430	0,0
Délka venkovních vedení [km]	0,000	0,000	0,0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad [-]	Počet vyplacen. náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	2	0	0	0	0	
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	
7	Výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	3	0	0	0	0	
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	2	0	0	0	0	
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	
15	Výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	

*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.


2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
	SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná	0,08	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,01	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	302,60	0,00	0,00
z toho ostatní neplánovaná	0,07	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Plánovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele	0,08	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00
Celkem - Systémové ukazatele	0,07			1,84			24,85		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Distribuce II s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 16. 1. 2020. Grafické znázornění tedy začíná rokem 2020.

Distributor UCED Distribuce II s.r.o. nemá zákazníky na hladině velmi vysokého napětí, tedy není vyhotoveno grafické znázornění ukazatelů SAIFI a SAIDI na dané hladině.

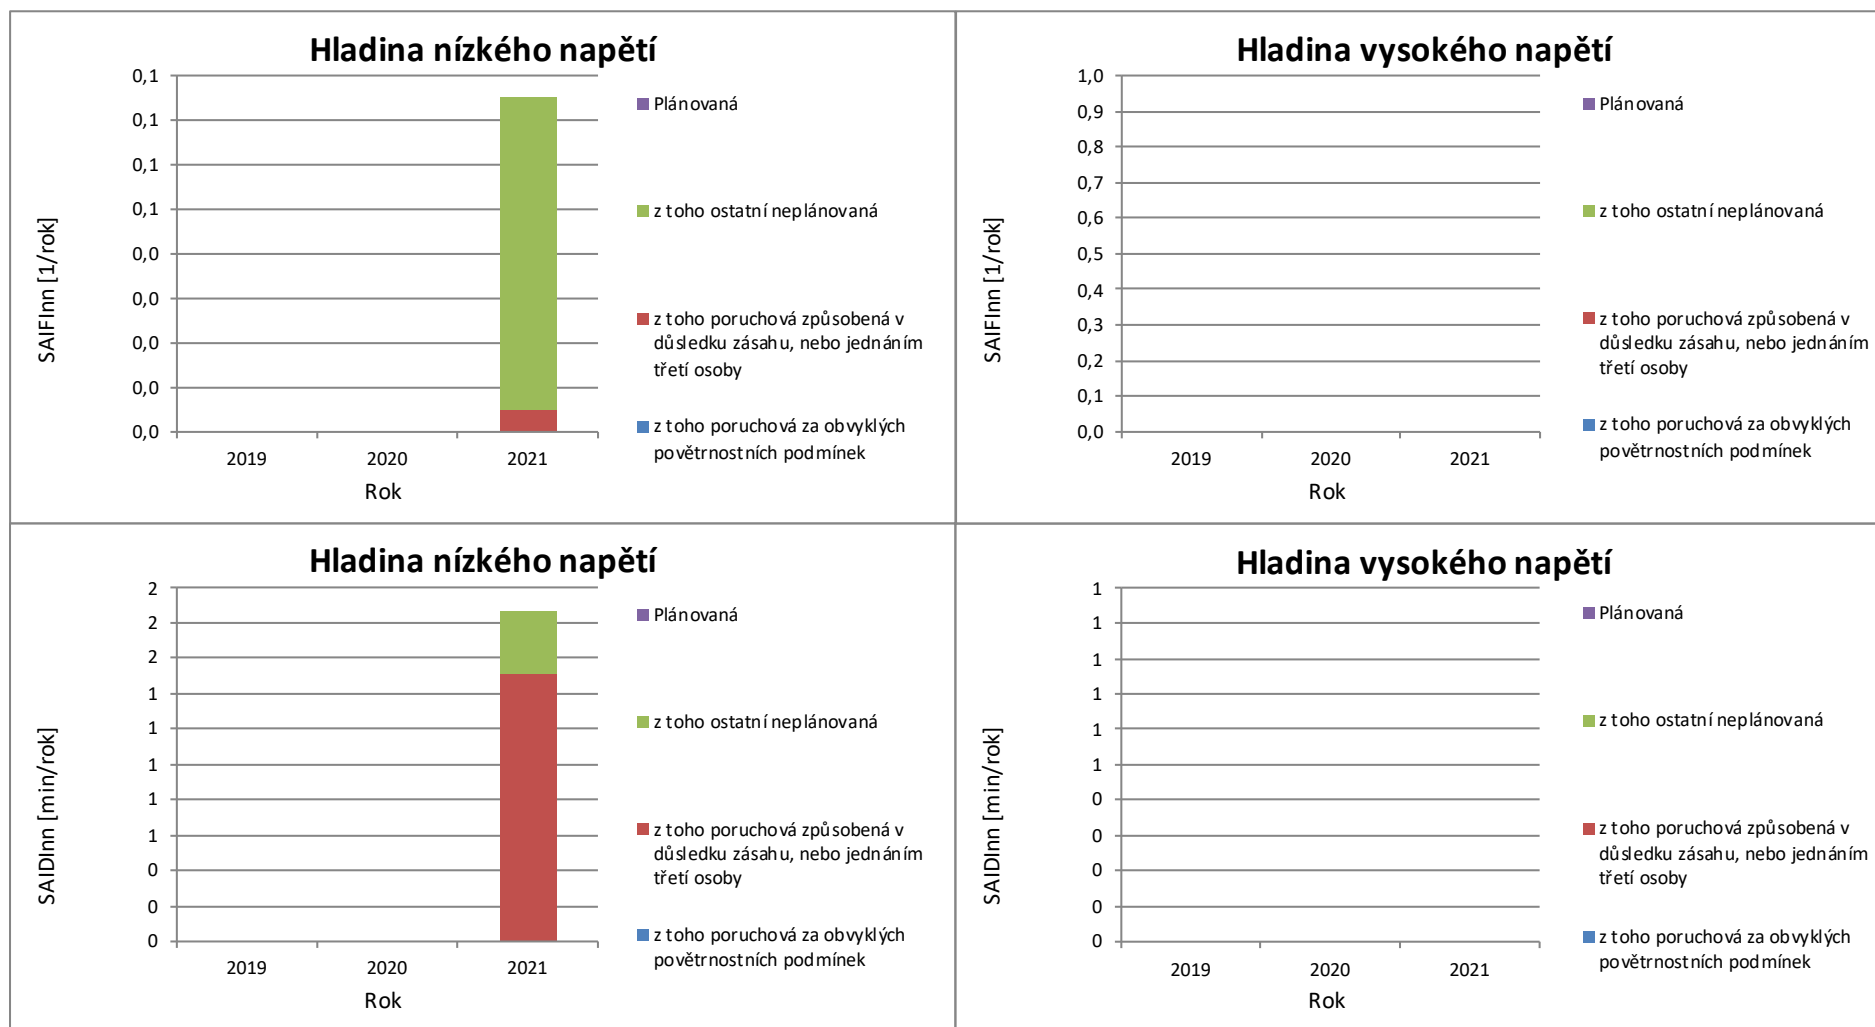

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 nebyly evidovány žádné poruchy ani plánované bezproudí, a to jak na hladině nízkého napětí, tak i na hladině vysokého napětí, hodnoty SAIFI a SAIDI na těchto úrovních jsou nulové a grafické znázornění pro rok 2020 je tedy prázdné.

V roce 2021 nebyly evidovány žádné poruchy ani plánované bezproudí na hladině vysokého napětí a proto je grafické znázornění prázdné.