

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Distribuce III s.r.o., IČO 07237995

Rok: 2021

Napěťová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	1 073	124	0,0
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	81,080	286,690	0,0
Délka kabelových vedení [km]	15,550	46,310	0,0
Délka venkovních vedení [km]	0,0	0,0	0,0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad [-]	Počet vyplacen. náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	28	0	0	0	0	
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	38	0	0	0	0	
7	Výměny poškozené pojistky	6	0	0	0	0	
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	9	1	11	0	0	3 600
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlžení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	
15	Výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
	SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná	0,23	0,63	0,00	19,38	43,64	0,00	84,26	69,49	0,00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,12	0,31	0,00	9,46	16,50	0,00	78,80	53,92	0,00
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,01	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	136,13	0,00
z toho ostatní neplánovaná	0,11	0,31	0,00	9,92	26,05		90,21	82,96	0,00
Plánovaná	0,54	0,41	0,00	130,95	148,49	0,00	242,50	361,29	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele	0,77	1,04	0,00	150,33	192,13	0,00	195,23	184,92	0,00
Celkem - Systémové ukazatele	0,80			154,66			193,57		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Distribuce III s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 24. 03. 2022. Údaje za rok 2019 až 2021 jsou však vyplněny za celé období příslušných let, neboť společnost UCED Distribuce III s.r.o. pokračuje v licencované činnosti společnosti Českomoravská distribuce s.r.o., IČO 246 69 504, č. licence 121221508, která zanikla sloučením do společnosti UCED Distribuce III s.r.o. na základě projektu přeměny účinného k datu 1.12.2021.

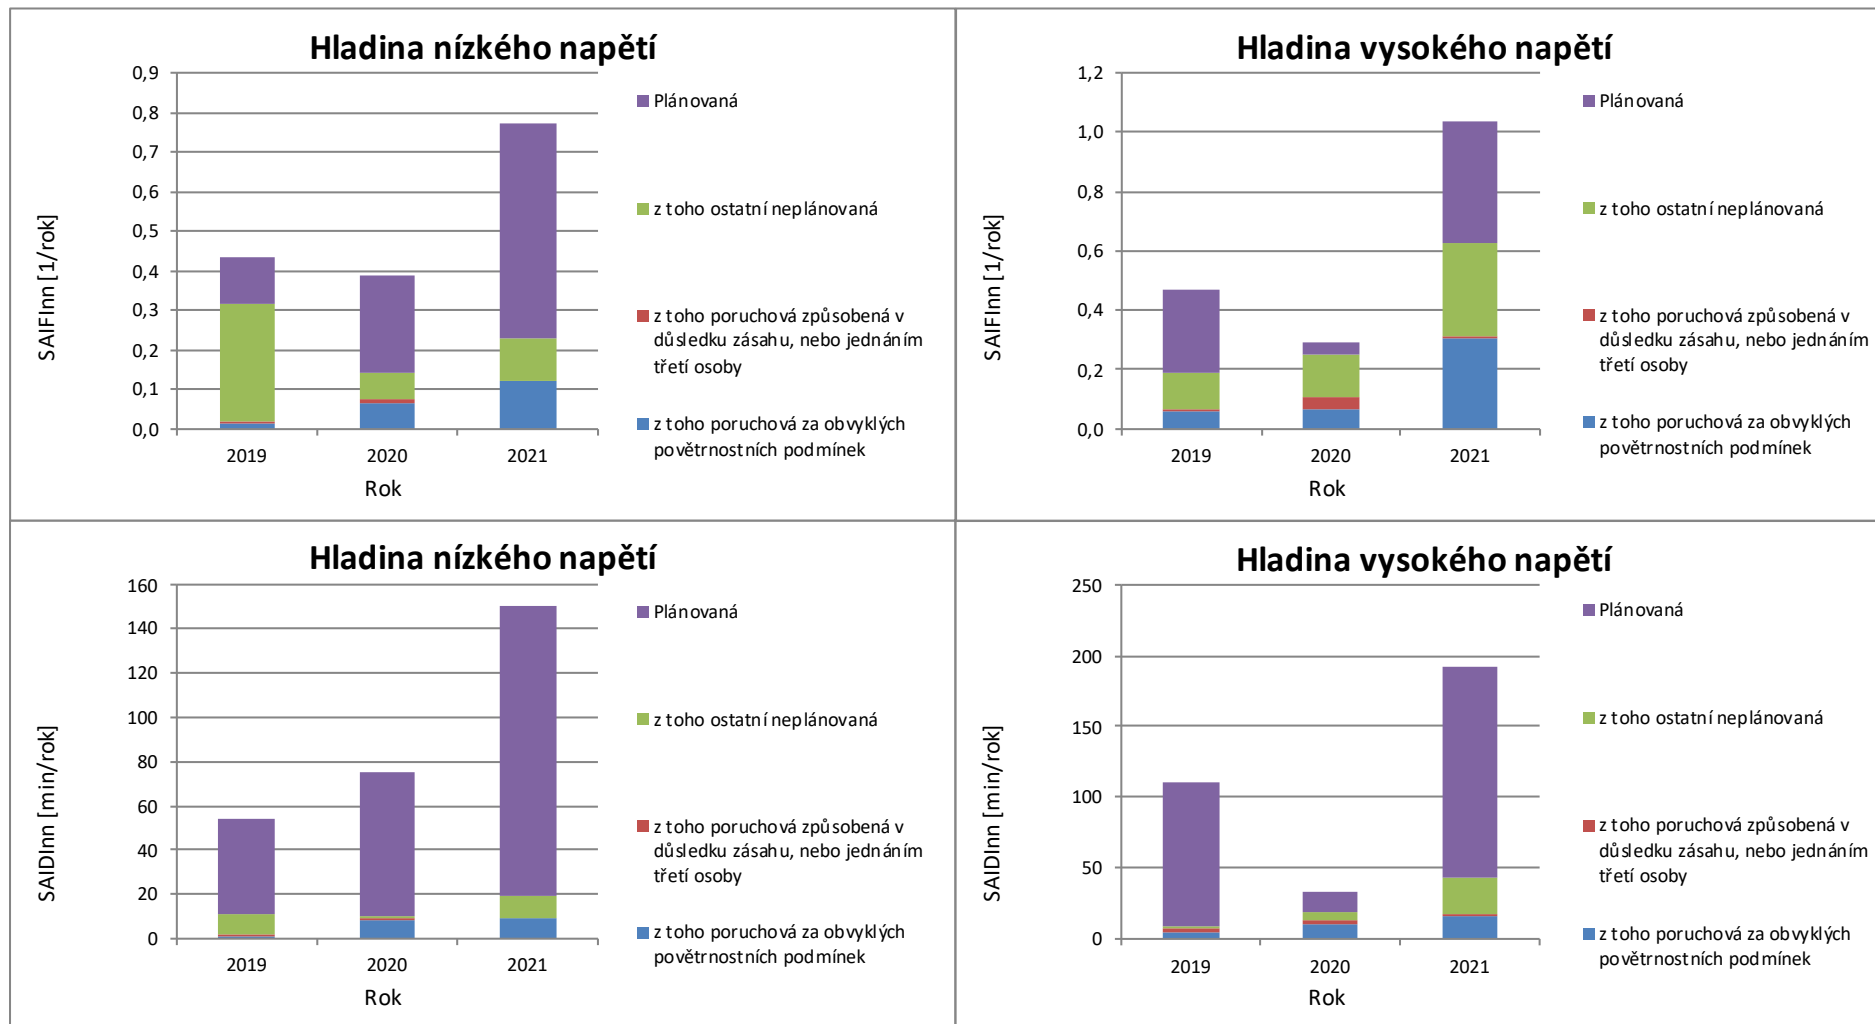

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny