

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Hranice s.r.o., IČO 08783535

Rok: 2021

Napětová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	68	5	1
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	4,490	20,240	0,050
Délka kabelových vedení [km]	3,930	6,430	0,000
Délka venkovních vedení [km]	0,000	0,000	0,000

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad [-]	Počet vyplacen. náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	2	0	0	0	0	0
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	10	0	0	0	0	0
7	Výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	0
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	0	0	0	0	0	0
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	0
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlžení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	Výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	0
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	4	0	0	0	0	0


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
	SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná	0,68	0,80	1,00	79,84	100,00	125,00	118,10	125,00	125,00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,63	0,80	1,00	79,04	100,00	125,00	125,07	125,00	125,00
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho ostatní neplánovaná	0,04	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00
Plánovaná	1,19	0,20	1,00	516,69	102,00	510,00	433,83	510,00	510,00
Celkem - Hladinové ukazatele	1,87	1,00	0,00	596,53	202,00	635,00	319,51	202,00	0,00
Celkem - Systémové ukazatele	1,81			570,39			314,96		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Hranice s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 21. 09. 2020. Údaje za rok 2019 a 2020 jsou však vyplněny za celé období příslušných let, neboť společnost UCED Hranice s.r.o. pokračovala v licencované činnosti společnosti SPH-SLUŽBY, s.r.o., IČO 253 55 953, č. licence 120101201, která zanikla sloučením do společnosti UCED Hranice s.r.o. na základě projektu přeměny účinného k datu 1.5.2020. Distributor UCED Hranice s.r.o. má od roku 2021 zákazníka na hladině velmi vysokého napětí.

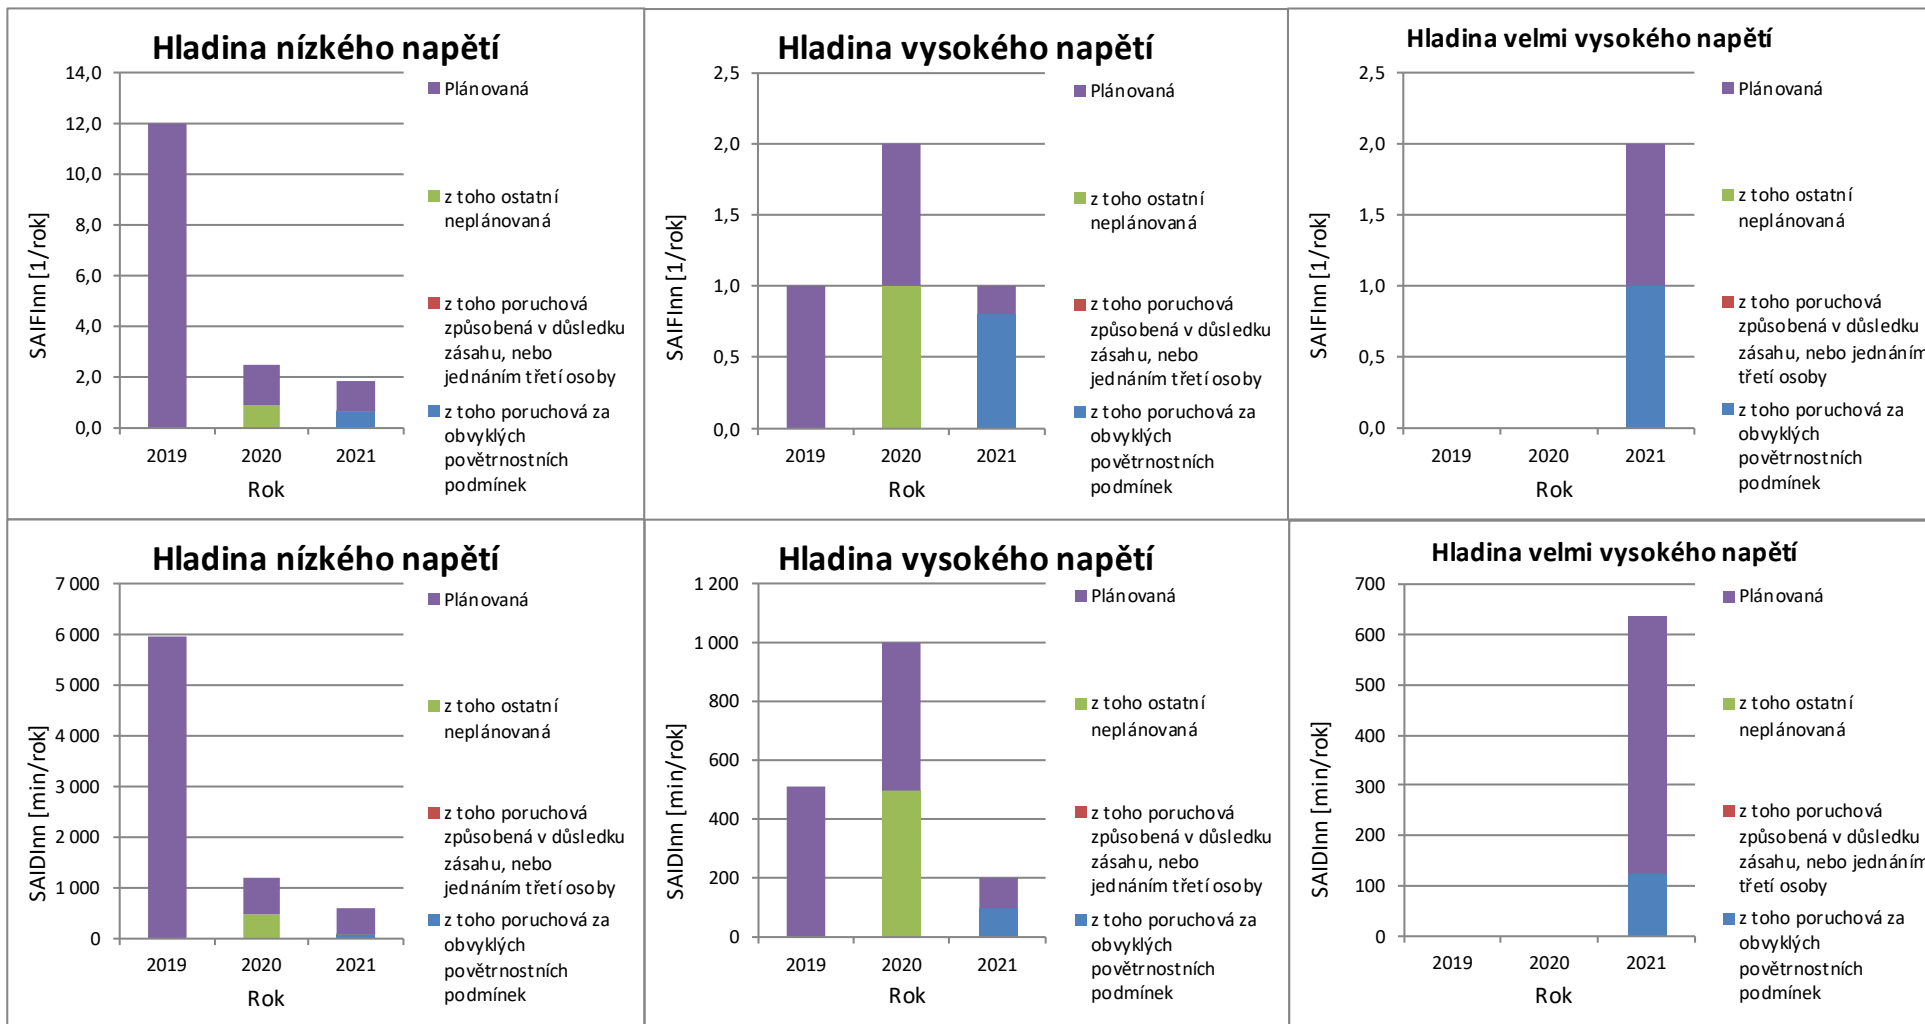

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny