

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Přerov s.r.o., IČO 08670714

Rok: 2021

Napětová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	38	10	1,0
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	4,520	29,100	54,870
Délka kabelových vedení [km]	8,130	8,670	0,000
Délka venkovních vedení [km]	0,000	0,000	2,500

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad [-]	Počet vyplacen. náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	9	0	0	0	0	0
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	9	0	0	0	0	0
7	Výměny poškozené pojistky	1	0	0	0	0	0
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	0
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	0
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	0	0	0	0	0	0
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	0
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	0
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	0
15	Výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	0
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	0
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	0
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	7	0	0	0	0	0


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
	SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná	0,08	0,70	0,00	1,47	12,00	0,00	18,66	17,14	0,00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,08	0,70	0,00	1,47	12,00	0,00	18,66	17,14	0,00
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho ostatní neplánovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plánovaná	0,74	0,90	0,00	449,47	1 020,00	0,00	609,87	1 133,33	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele	0,82	1,60	0,00	450,95	1 032,00	0,00	552,63	645,00	0,00
Celkem - Systémové ukazatele	0,96			560,33			584,28		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Společnosti UCED Přerov s.r.o. byla udělena licence na distribuci elektřiny rozhodnutím ERÚ ze dne 22. 09. 2020. Údaje za rok 2019 a 2020 jsou však vyplněny za celé období příslušných let, neboť společnost UCED Přerov s.r.o. pokračovala v licencované činnosti společnosti PSP Technické služby a.s., IČO 476 77 937, č. licence 120101641, která zanikla sloučením do společnosti UCED Přerov s.r.o. na základě projektu přeměny účinného k datu 1.5.2020.

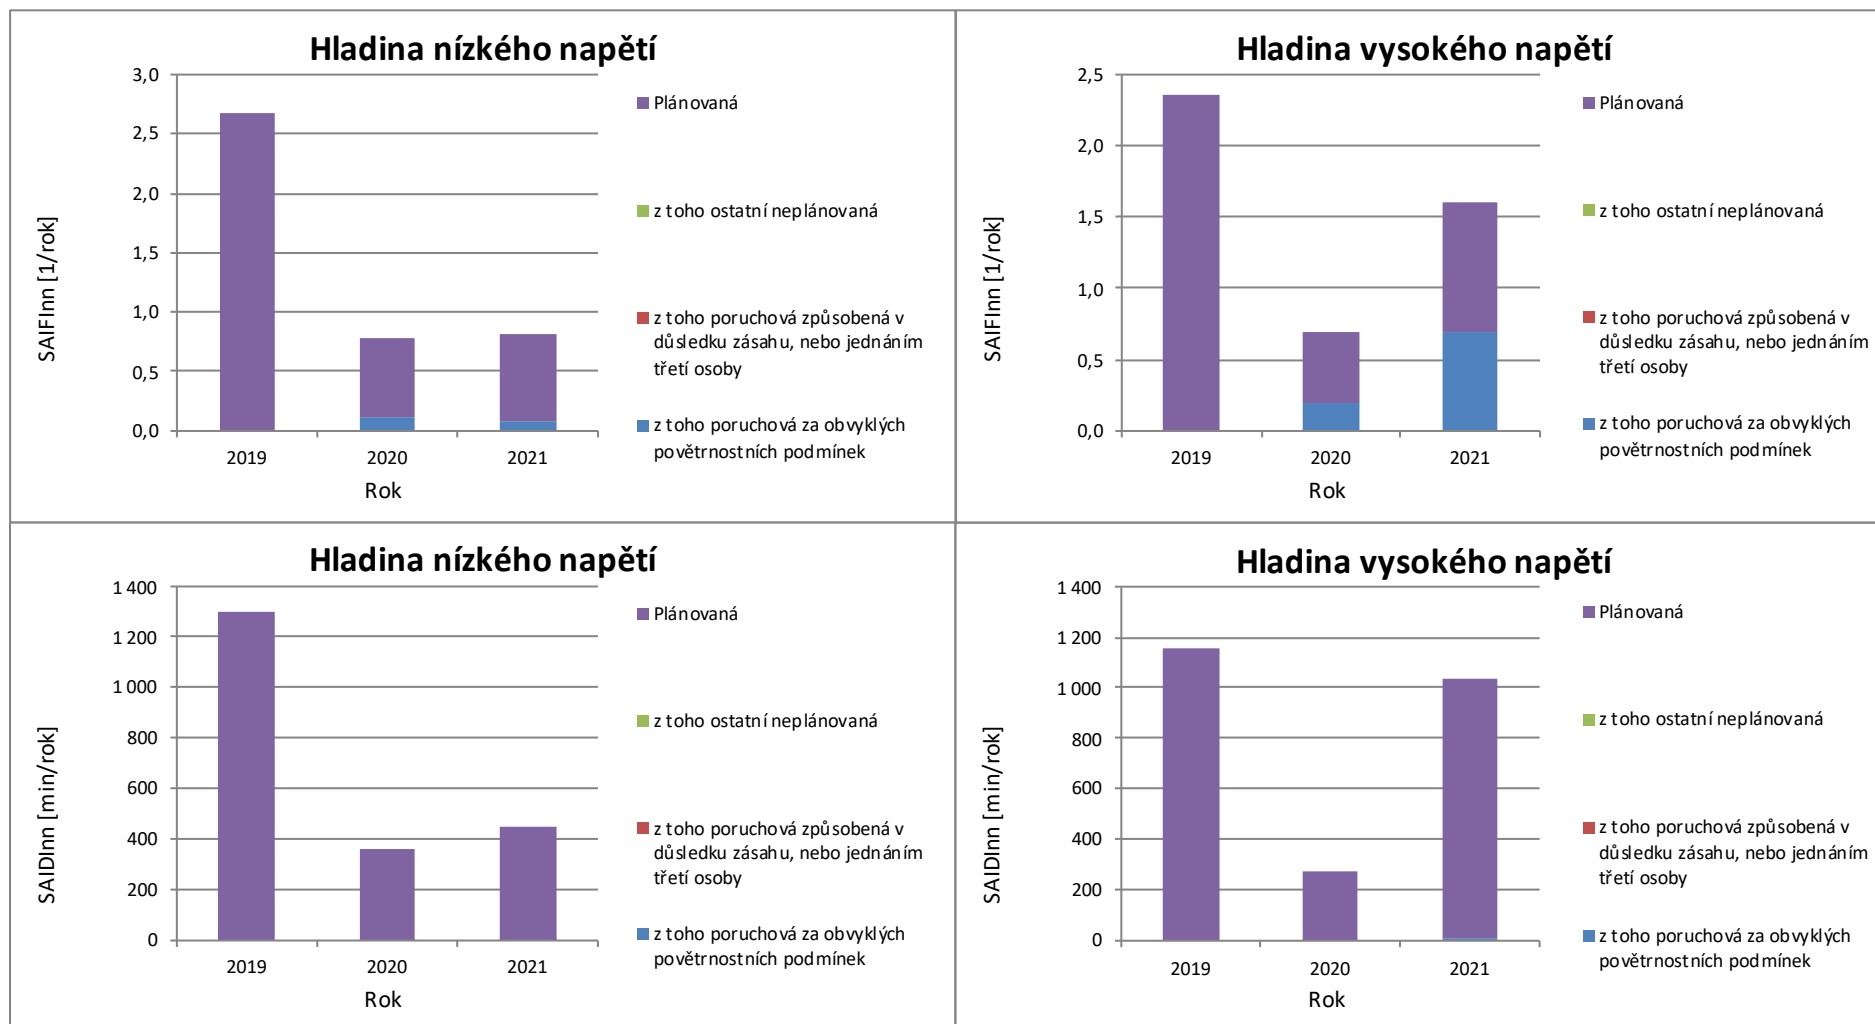

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny