

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: UCED Vítkovice a.s., IČO 28647491

Rok: 2021

Napětová hladina	NN	VN	VVN
Počet zákazníků	97	14	0
Celkové množství distribuované elektřiny [GWh]	3,230	75,800	0,000
Délka kabelových vedení [km]	8,200	9,600	0,000
Délka venkovních vedení [km]	0,000	0,000	0,000

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacen. náhrad [-]	Počet vyplacen. náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	Ukončení přerušení přenosu, nebo distribuce elektřiny	2	0	0	0	0	
6	Dodržení plánovaného omezení, nebo přerušení distribuce elektřiny	50	0	0	0	0	
7	Výměny poškozené pojistky	0	0	0	0	0	
9	Lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0	0	
10	Lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0	0	
11	Zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatelek přenosové, nebo distribuční soustavě	5	0	0	0	0	
12	Umožnění přenosu, nebo distribuce	0	0	0	0	0	
13	Ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlžení zákazníka, nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny	0	0	0	0	0	
14	Ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele, nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0	0	
15	Výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0	0	
16	Předávání údajů o měření	0	0	0	0	0	
17	Lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0	0	
18	Dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0	0	0	


*Teoretická výše náhrad – výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
	SAIFI _{NN}	SAIFI _{VN}	SAIFI _{VVN}	SAIDI _{NN}	SAIDI _{VN}	SAIDI _{VVN}	CAIDI _{NN}	CAIDI _{VN}	CAIDI _{VVN}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
Neplánovaná	0,00	0,14	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	128,27	0,00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,00	0,07	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	25,15	0,00
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu, nebo jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho ostatní neplánovaná	0,00	0,07	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	231,39	0,00
Plánovaná	0,00	3,57	0,00	0,00	1 783,22	0,00	0,00	499,22	0,00
Celkem - Hladinové ukazatele	0,00	3,71	0,00	0,00	1 801,43	0,00	0,00	485,04	0,00
Celkem - Systémové ukazatele		0,47			227,21			485,49	

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého a vysokého napětí za poslední 3 roky (graficky)

Distributor UCED Vítkovice a.s. nemá zákazníky na hladině velmi vysokého napětí, tedy není vyhotoveno grafické znázornění ukazatelů SAIFI a SAIDI na dané hladině.

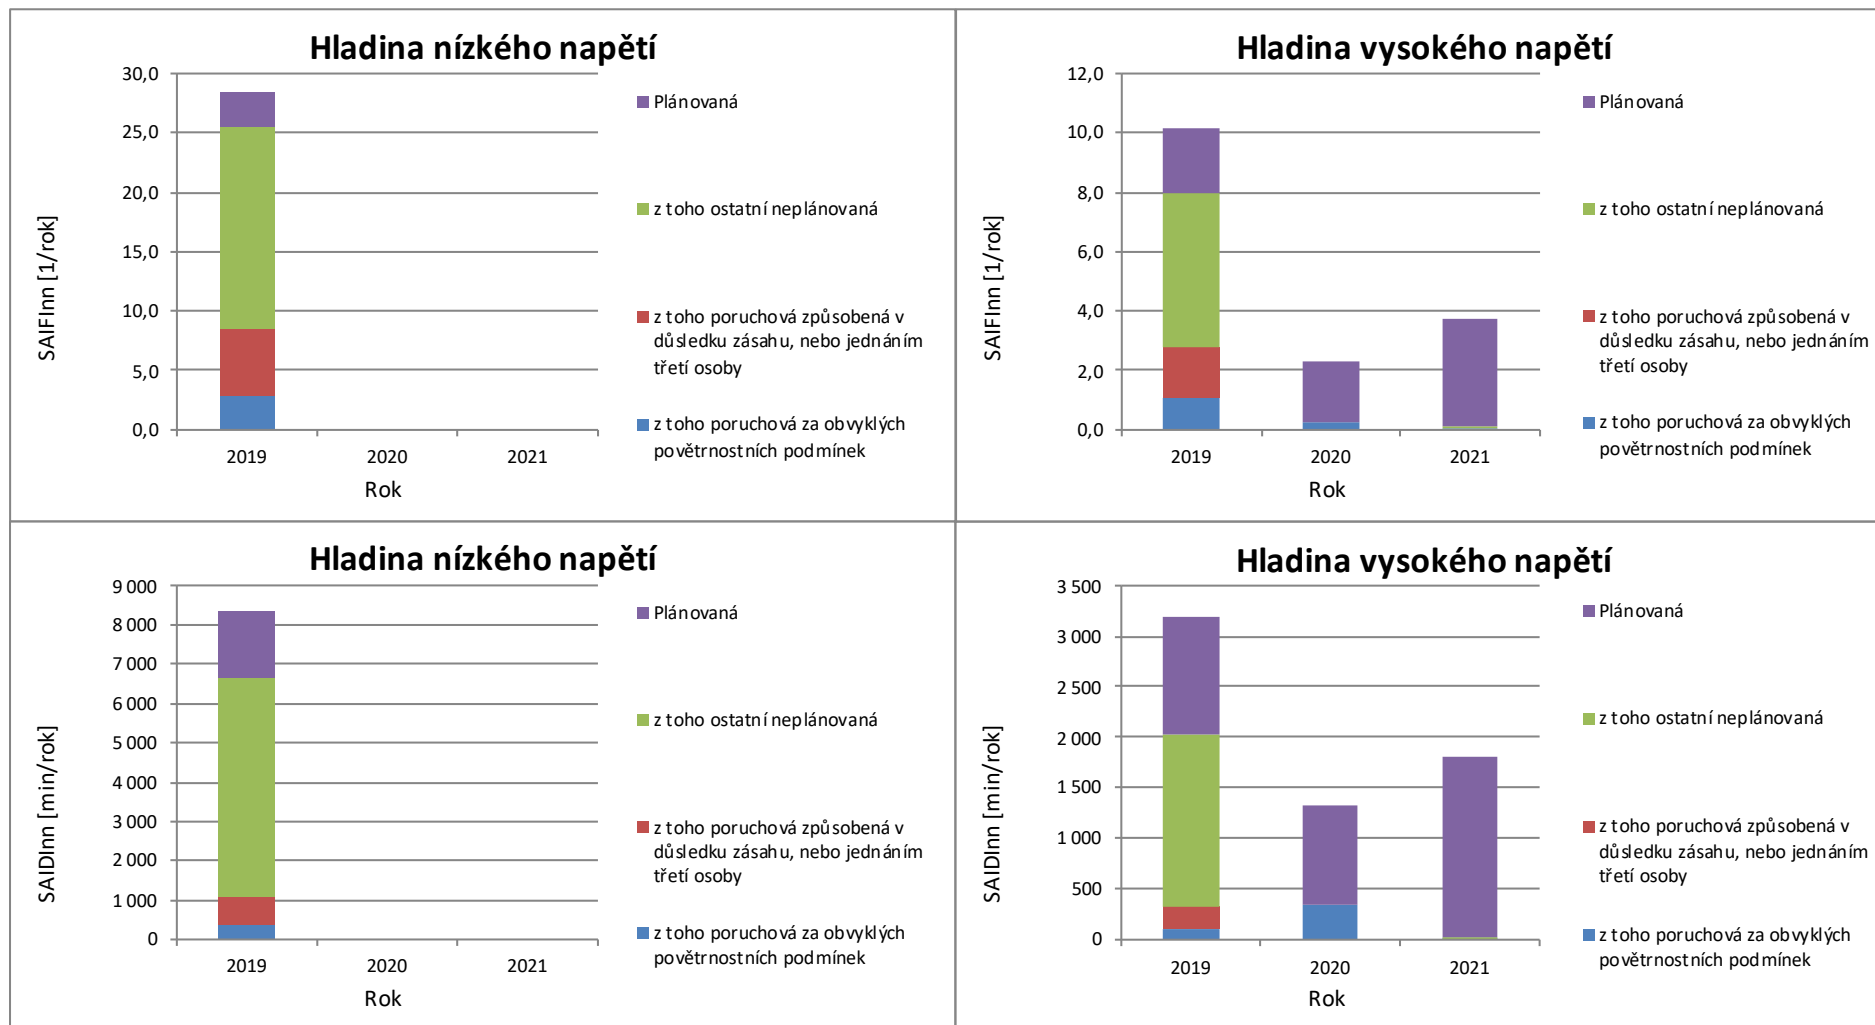

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny