


Vážení zákazníci,

tímto Vám ve smyslu ustanovení § 25 odst. (5) zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) oznamujeme, že v důsledku plánovaných prací nutné údržby na zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 25 odst. (3), písm. c), bodu 5. Energetického zákona **bude dočasně přerušena/omezena dodávka elektřiny do Vašeho místa spotřeby.**

**Přerušení/omezení dodávky elektřiny je plánováno v termínu**

**Dne 20.12.2021 od 09:00 do 12:00 hod., Chýně – v části ulice Premonstrátů.**

Dodávka elektrické energie bude přerušena **pouze ve vyznačených odběrných místech distribuční soustavy „Chýně.“**

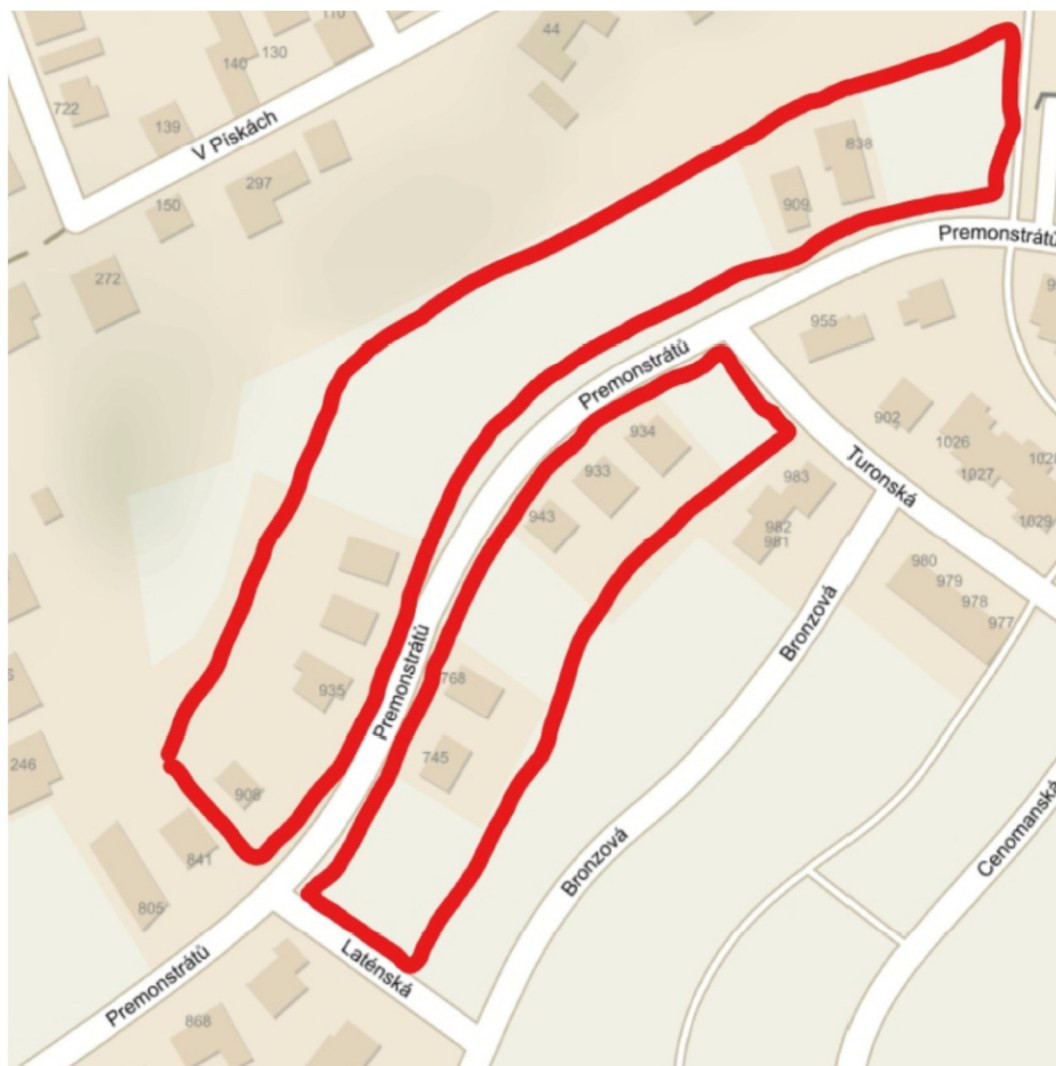

**Upozornění:**


V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití náhradního/záložního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat s manažerem provozu sítě uvedeným níže.

Toto oznámení činí distribuční společnost UCED Distribuce s.r.o. prostřednictvím společnosti UCED s.r.o.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

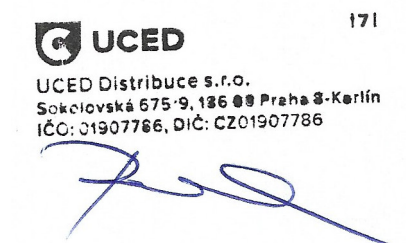**Pavel Racek**

manažer provozu sítí

UCED s.r.o.

tel: 724 347 505

e-mail: [pavel.racek@uced.cz](mailto:pavel.racek@uced.cz)



## **Zajištění náhradního napájení**

Pro případ potřeby zajištění napájení v době plánované odstávky jsme pro vás připraveni zajistit cenovou nabídku na náhradní zdroj o požadovaném výkonu. V případě zájmu použijte, prosím, kontakt níže.

### **Vít Sassmann**

manažer decentrálních zdrojů

UCED s.r.o.

tel: 702 206 035

e-mail: [vit.sassmann@uced.cz](mailto:vit.sassmann@uced.cz)