



Dovolujeme si oznámit všem odběratelům

Přerušení dodávky elektrické energie

Dne **30.7.2022** od **7:00** hodin, do **11:00** hodin Bezproudí CTPark Černovické Terasy II - Trafostanice – E1, E2.1, E2, E3, F4, F2, F1

Dne **30.7.2022** od **11:00** hodin, do **15:00** hodin Bezproudí CTPark Černovické Terasy II - Trafostanice –D4, D3, D2.2, D2.3, D2.1, D1

Na zařízení budou probíhat periodické revizní a servisní práce

Děkujeme odběratelům za pochopení.

Rudolf Beták


Regionální manažer provozu

M: +420 737 245 122

E: rudolf.betak@uced.cz

www.unicapital-distribuce.cz



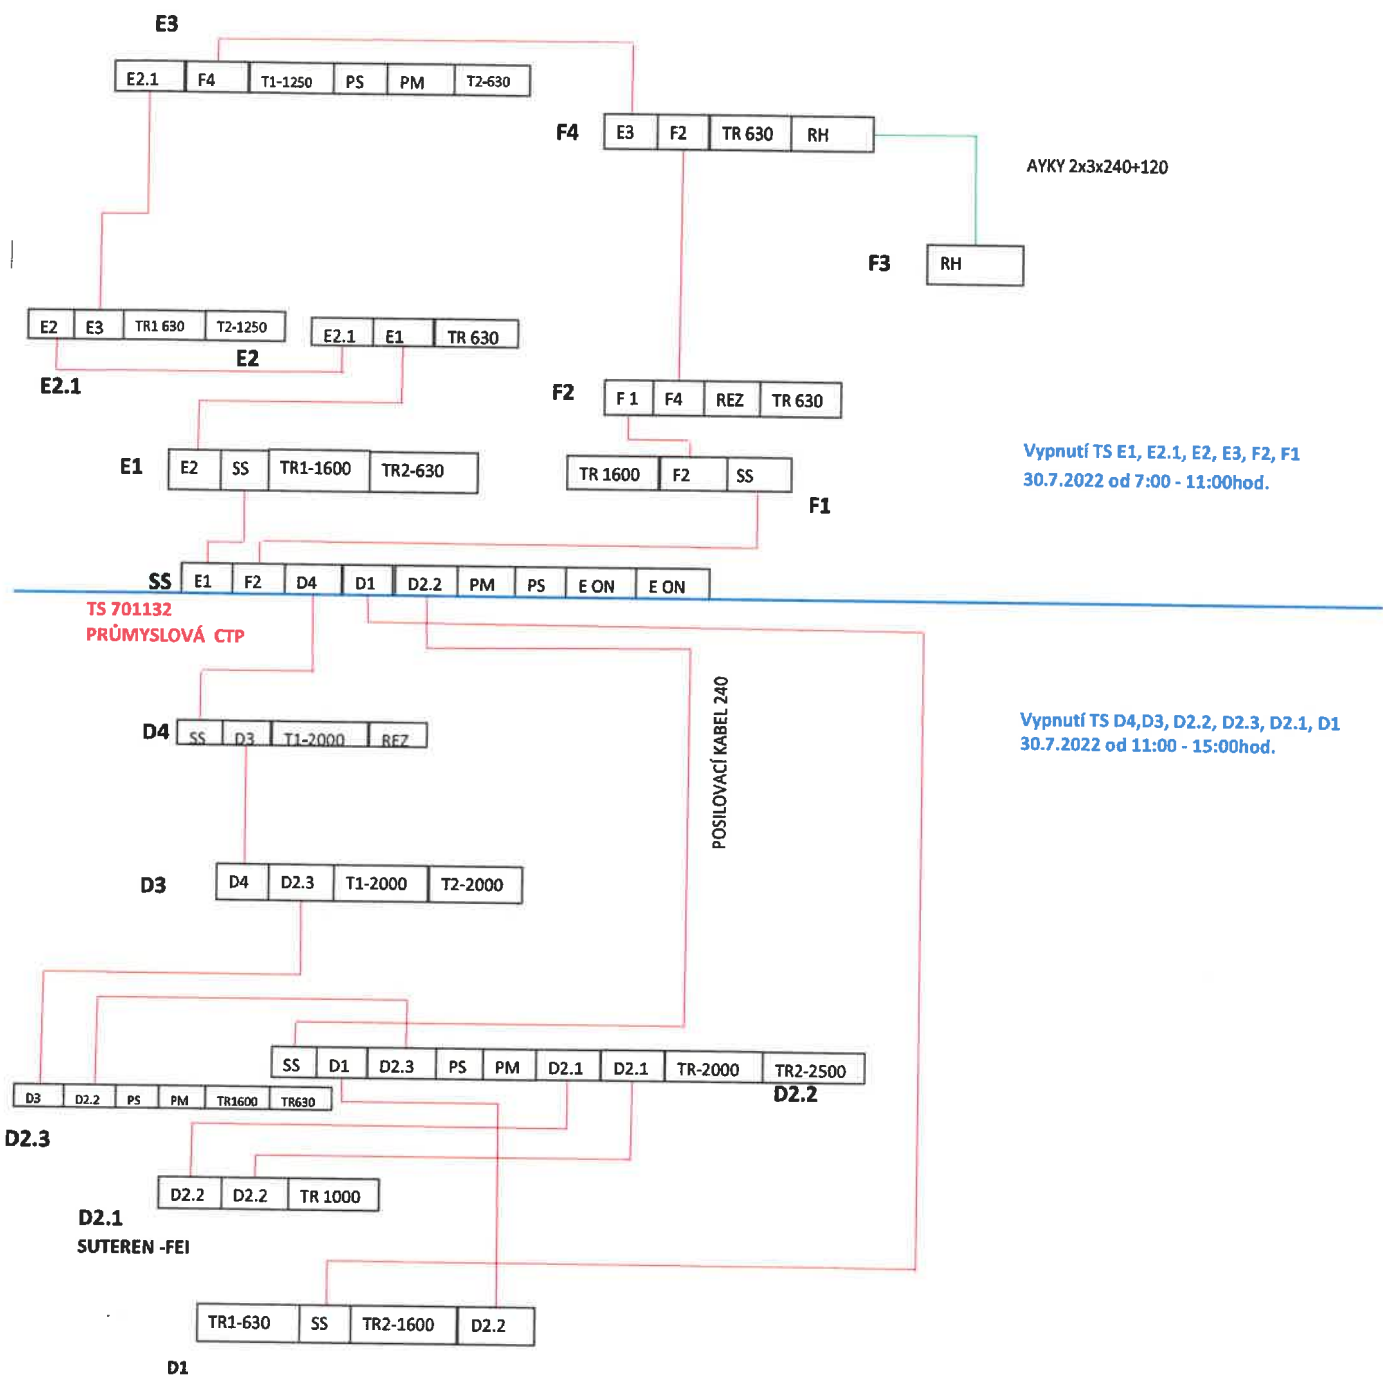

AYKY 2x3x240+120

Vypnutí TS E1, E2.1, E2, E3, F2, F1
30.7.2022 od 7:00 - 11:00hod.

Vypnutí TS D4, D3, D2.2, D2.3, D2.1, D1
30.7.2022 od 11:00 - 15:00hod.

TS 701132
PRŮMYŠLOVÁ CTP

POSILOVACÍ KABEL 240

D2.1
SUTEREN - FEI