


Vážení zákazníci,

tímto Vám ve smyslu ustanovení § 25 odst. (5) zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) oznamujeme, že v důsledku plánovaných prací nutné údržby na zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 25 odst. (3), písm. c), bodu 5. Energetického zákona **bude dočasně přerušena/omezena dodávka elektřiny do Vašeho místa spotřeby.**

**Přerušeni/omezení dodávky elektřiny je plánováno v termínu  
Dne 4.10.2022 od 08:00 do 16:00 hod., distribuční soustava Chýně.**

Dodávka elektrické energie bude přerušena pouze ve vyznačených odběrných místech distribuční soustavy „Chýně.“ a týká se i prodejny BILLA !

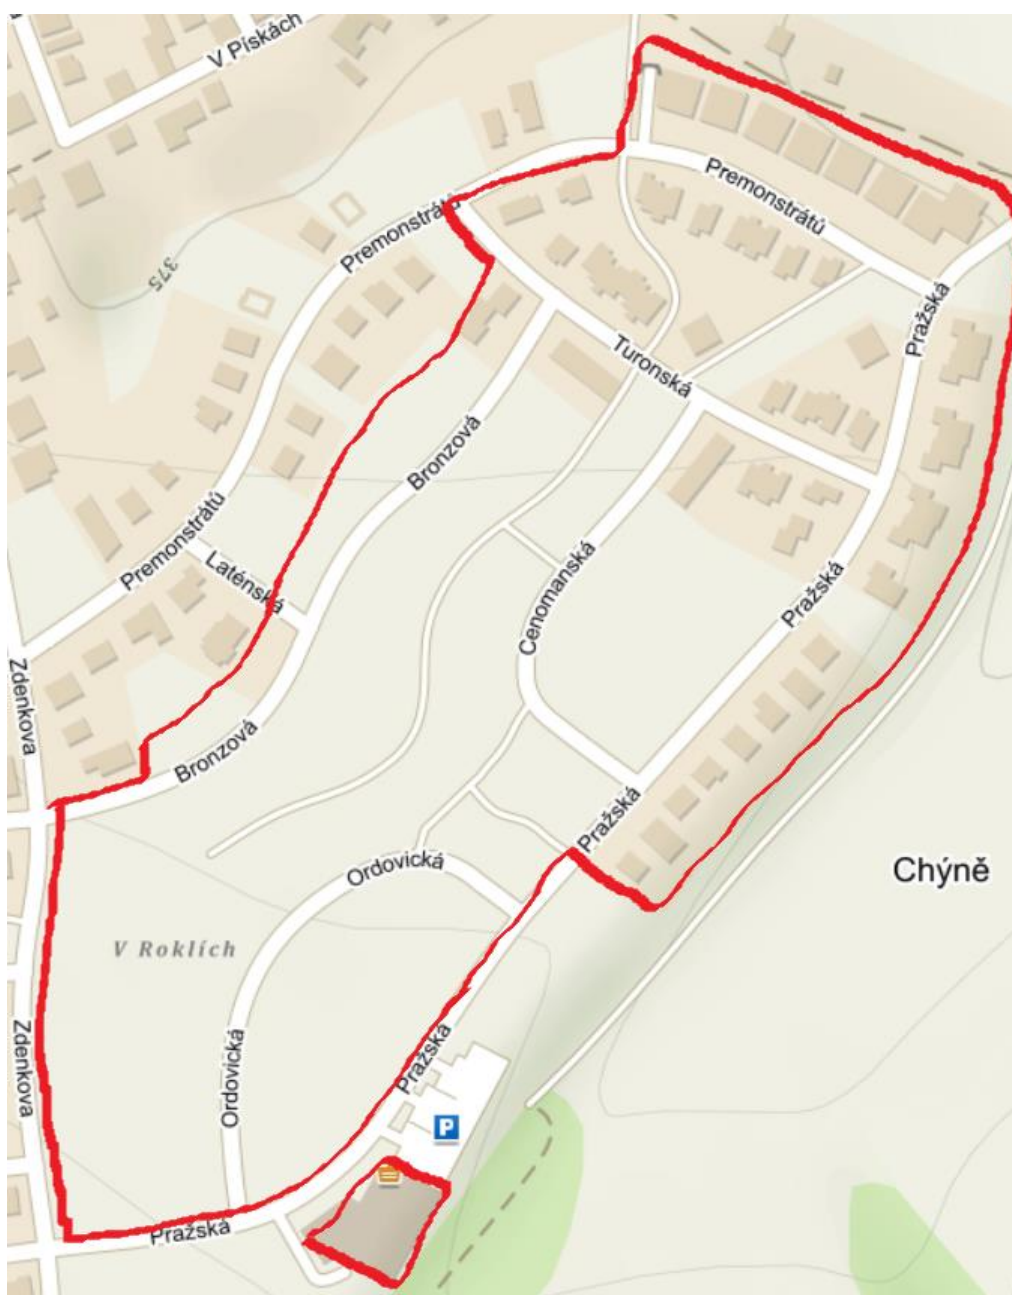

**Upozornění:**

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití náhradního/záložního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat s manažerem provozu sítě uvedeným níže.

Toto oznámení činí distribuční společnost UCED Distribuce s.r.o. prostřednictvím společnosti UCED s.r.o.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 171  
UCED Distribuce s.r.o.  
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8-Karlín  
IČO: 01907786, DIČ: CZ01907786



**Pavel Racek**, manažer provozu  
UCED s.r.o.  
tel: 724 347 505, e-mail: [pavel.racek@uced.cz](mailto:pavel.racek@uced.cz)